


1 - fas

3 kablar (1 fas + 1 neutral + 1 skyddsjord)

Skyddsjordledning (grön / gul) måste anslutas till systemjords terminal som är märkt enl.ovan.

All utrustning (pumpar, fläkt och värmare) körs på servicelinje L1.

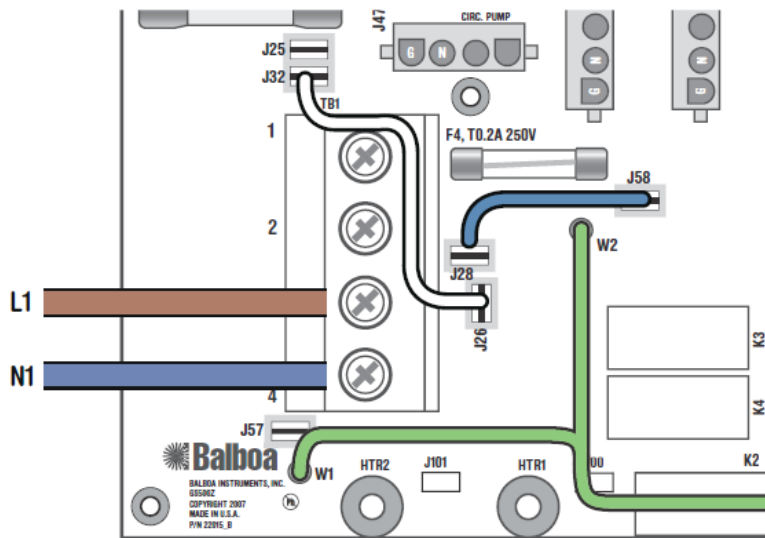

NOTERA: Original kopplingschemat är fäst på baksidan av kontrollboxskyddet.

Patio / Northwind:

För 1 x 16 Amp service: DIP strömbrytare Off / On / Off / Off / On / On / Off / On / Off / On

För 1 x 32 Amp service: DIP strömbrytare Off / On / Off / Off / On / On / Off / On / Off / On